



- 1 ASFALTOBETÓN
- 2 BETÓN
- 3 ŠTRK 4-8MM
- 4 MAKADAM
- 5 ŠTRKODRVA 0-63MM
- 6 OBSYP - TRIEDENÁ ZEMINA BEZ BET. A ASF. ČASTÍ KOMUNIKÁCIE, JEDNOTLIVÉ ZRNO MAX. 32 MM
- 7 VÝSTRAŽNÁ FÓLIA
- 8 POTRUBIE PLYNOVODU (PE100 RC)
- 9 KÁBEL CE 4mm<sup>2</sup>

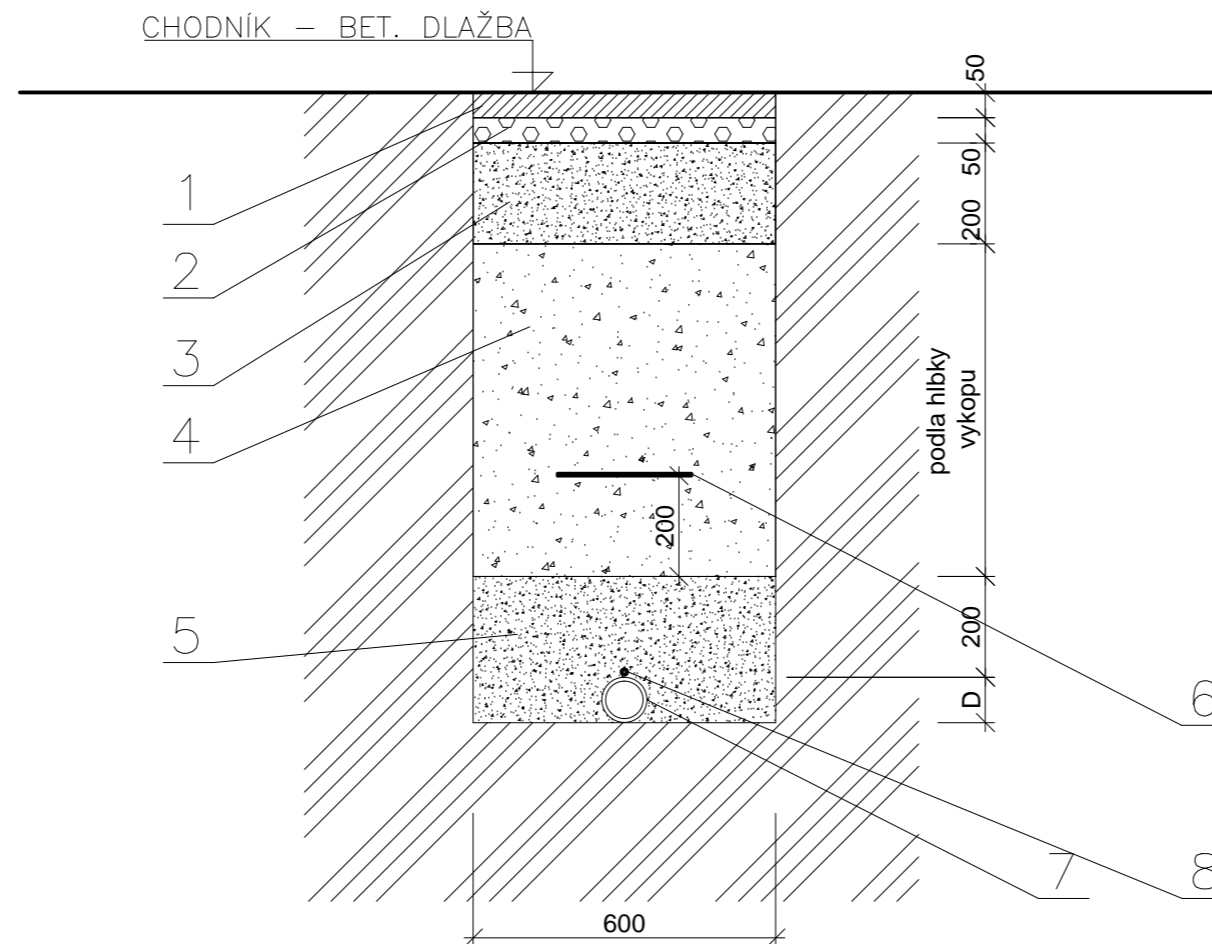

- 1 BET. DLAŽBA
- 2 DRVENÝ KAMEŇ 4-8MM
- 3 ŠTRKOVÉ LOŽKO
- 4 ŠTRKODRVA 0-63MM
- 5 OBSYP - TRIEDENÁ ZEMINA BEZ BET. A ASF. ČASTÍ KOMUNIKÁCIE, JEDNOTLIVÉ ZRNO MAX. 32 MM
- 6 VÝSTRAŽNÁ FÓLIA
- 7 POTRUBIE PLYNOVODU (PE100 RC)
- 8 KÁBEL CE 4mm<sup>2</sup>

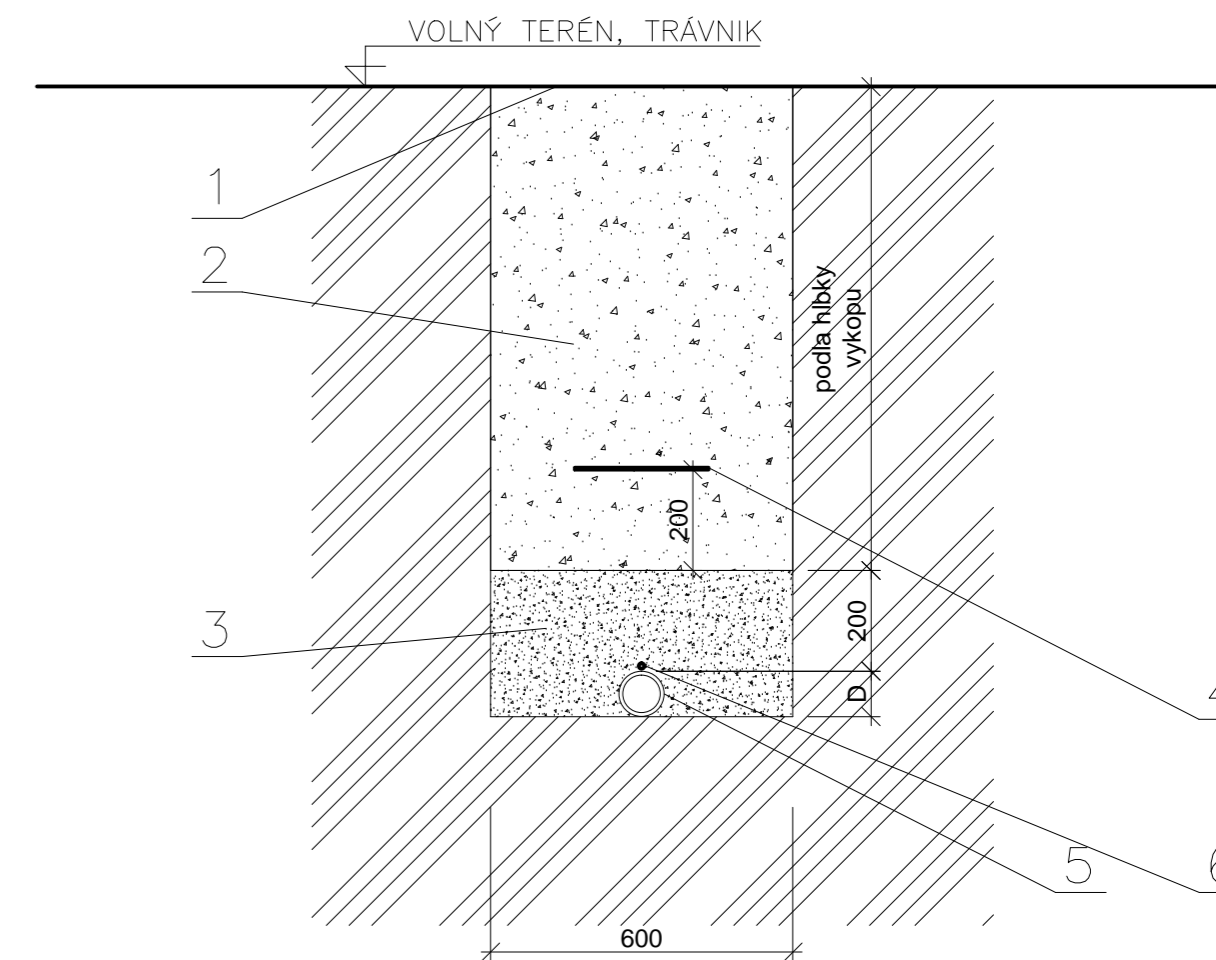

- 1 POVRCH - ZATRÁVNENIE
- 2 TRIEDENÁ ZEMINA BEZ BET. A ASF. ČASTÍ KOMUNIKÁCIE, JEDNOTLIVÉ ZRNO MAX. 63 MM
- 3 OBSYP - TRIEDENÁ ZEMINA BEZ BET. A ASF. ČASTÍ KOMUNIKÁCIE, JEDNOTLIVÉ ZRNO MAX. 32 MM
- 4 VÝSTRAŽNÁ FÓLIA
- 5 POTRUBIE PLYNOVODU (PE100 RC)
- 6 KÁBEL CE 4mm<sup>2</sup>

Zemné práce prevádzkať v zmysle STN 73 3050  
 Obsyp zhutniť STN 72 1006  
 Plynovod zasypať až po odskúšaní  
 O prevádzaní zemných prác viesť stavebný denník  
 Fólia len na plynovod

Vypracoval: <b>Ing. Peter Škrovan</b>	Zodpovedný projektant: <b>Ing. Peter Škrovan</b>	<b>PPS projekt s.r.o.</b> Ing. Peter Škrovan IČO: 47393980 DIČ: 2024035530	
Kraj: <b>Trnavský</b>	k.ú.: <b>Smolinské</b>		
Investor: <b>Obec Smolinské</b>	Stavba: <b>IBV II za školou - Smolinské I.etapa</b>		Počet A4: <b>3</b>
Miesto: <b>p.č. 569/1, 570/3 k.ú. Smolinské</b>	Súbory: <b>STL distribučný plynovod</b>		Dátum: <b>III/2017</b>
Obsah: <b>Vzorový pričný rez - potrubie PE100 RC</b>	Mierka: <b>1:15</b>		Stupeň: <b>PS</b>
	Č. výkresu: <b>7</b>		Zák. č.: <b>19/2017</b>